


HR Doplnění (silový přívod pro zařízení č. 1)

(silový přívod do rozvaděče RM1 pro napájení klimatizačních jednotek zařízení č. 1)

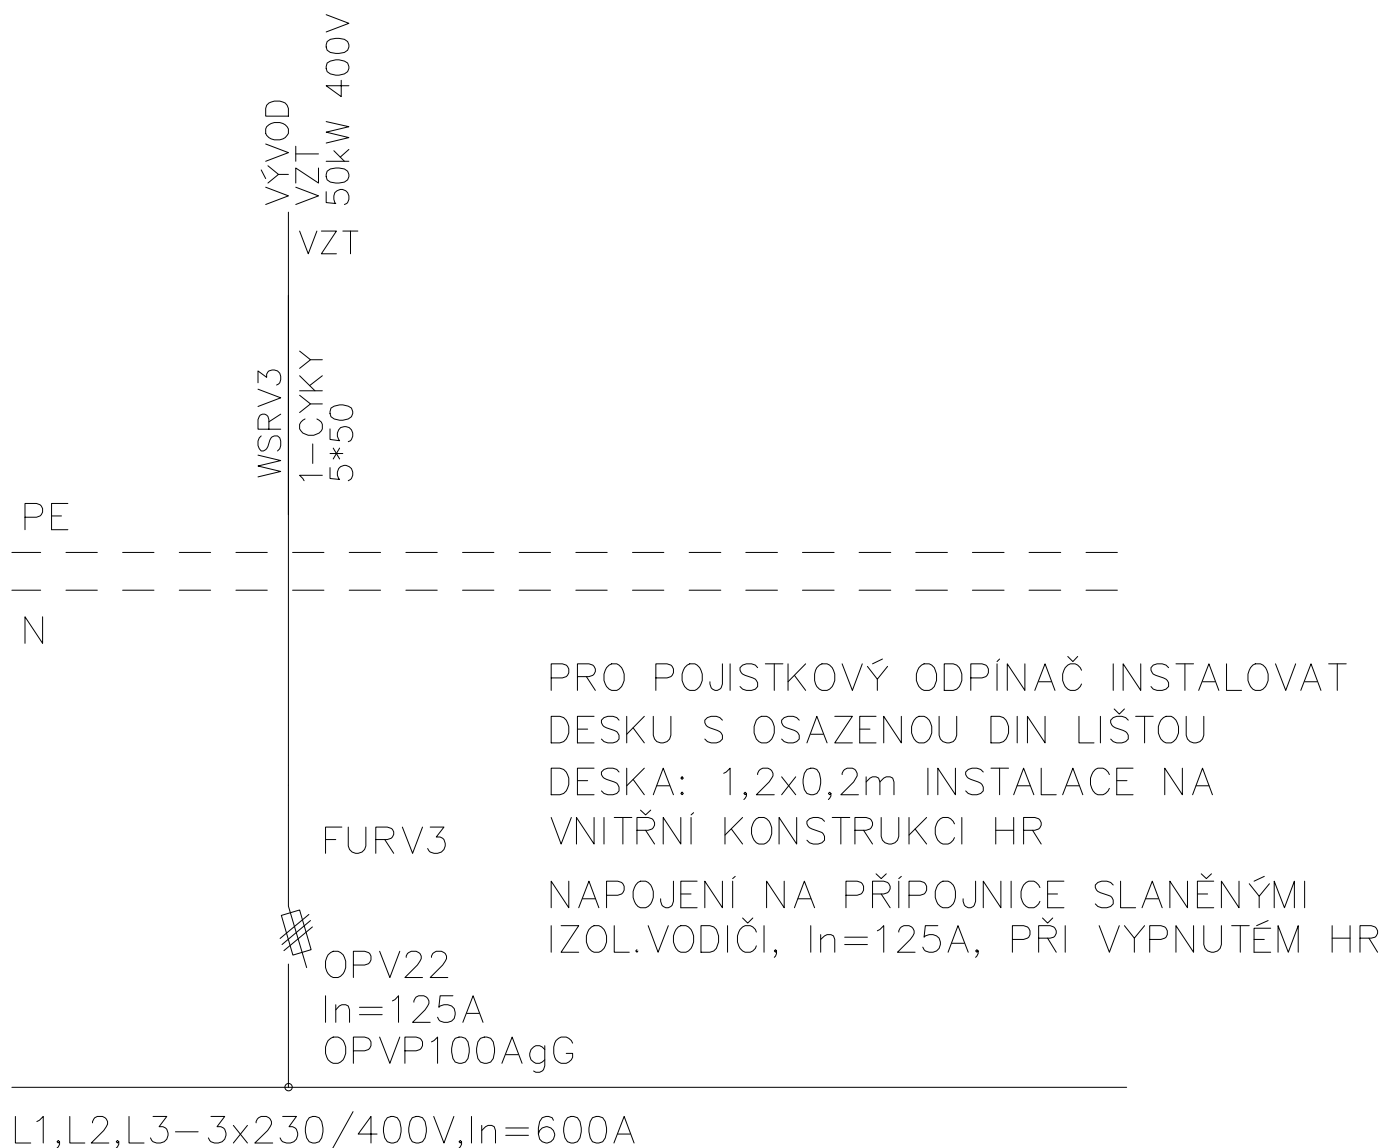

Změna	c)		Datum		Podpis		TRIMR s.r.o. Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČO: 14616238 DIČ: CZ14616238 Tel.: 596 624 E-mail: petr.voznica@trimr.cz www.trimr.cz													
	b)																			
	a)																			
Vypracoval			Kreslil																	
Ing. Petr Voznica			Ing. Petr Voznica																	
Místo stavby		Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná					Datum	4/2017												
Stavebník		SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava					Účel dokumentace	DPS												
Objednatel		SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava					Měřítko	není												
Název stavby	Klimatizace učeben a pracoven v budově SU OPF na Univerzitním nám.Karviná					Formát	210x297													
						Obj.	0903/005/17													
Číslo zakázky		4-2017-WK-P					Číslo seznamu	KW-01-01-004-017												
01.4.2 Vzduchotechnika a klimatizace							Číslo archivní	KW-4-07-01-004-017												
HR Doplnění							Číslo kopie		Pořadové číslo výkresu											
							<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	4	
							1	2	3	4										
5	6	7	8																	