
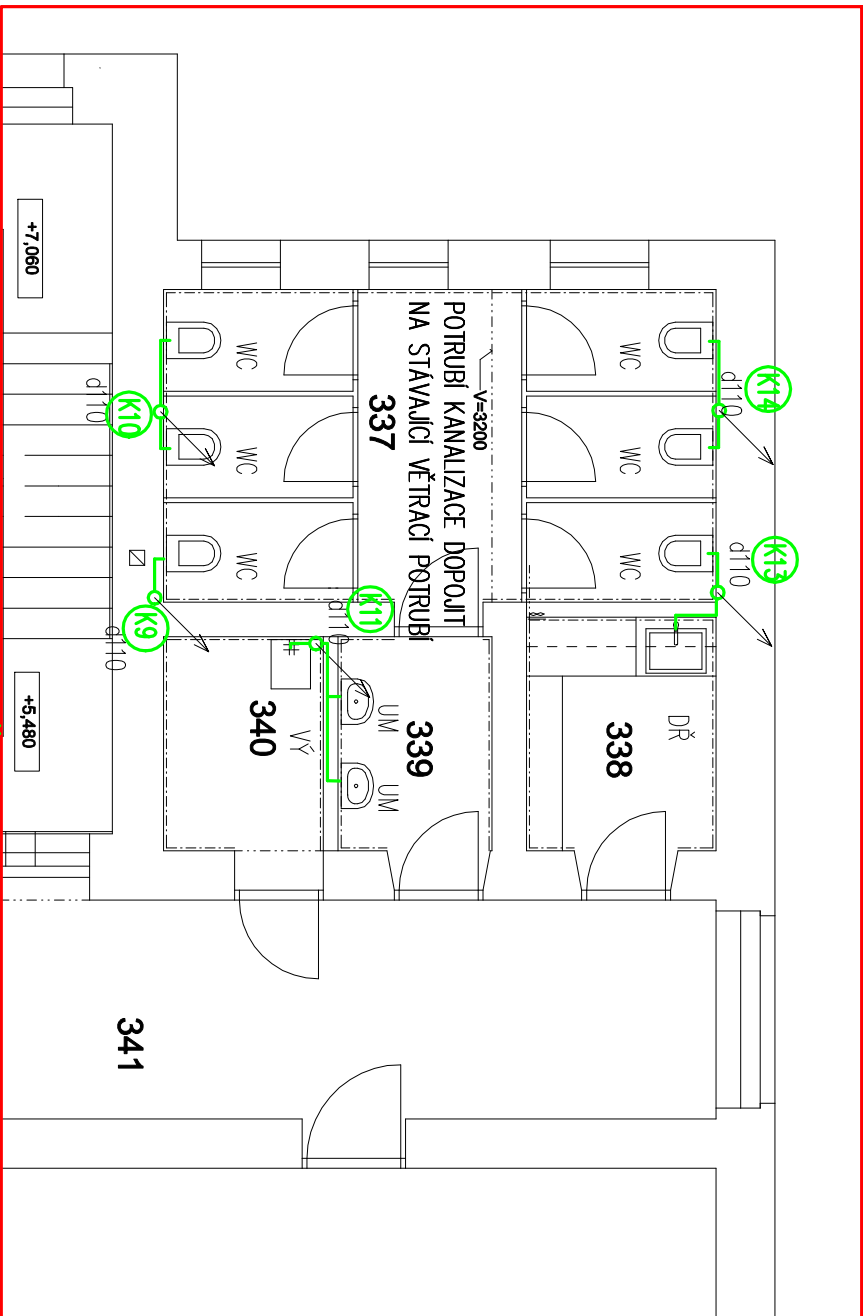


Část A

Část B

Část A

Část B

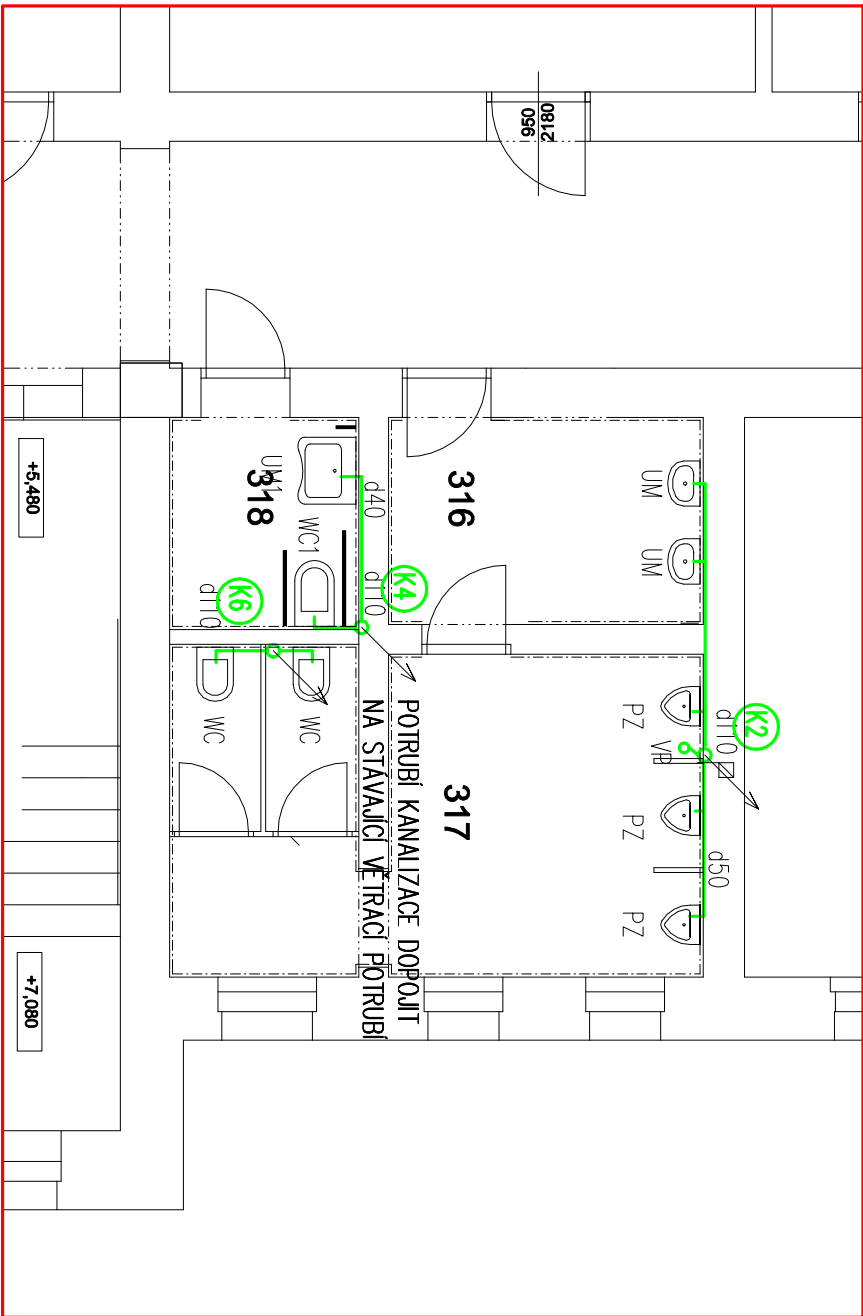

LEGENDA

PŘÍPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE=POTRUBÍ HT
JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH ZDÍVA VE SPADU MIN.3%

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UM = UMYVÁDLÍ BÍLÉ+POLOSLŮP 500*450,ODPAD 40mm..... 4KS
WC = NADRŽKA STĚNOVÁ+ZÁVEŠNÝ KLOZET h.530mm,ODPAD 110mm... 8KS
PZ = PISOAR BILÝ RADAR.SPALCHOVÁNÍ,ODPAD 50mm..... 3KS
DŘ = DŘEZ 400*400 NEREZ S ODKAPEM,ODPAD 50mm..... 2KS
VP = VPUŠŤ PODLAHOVÁ NEREZ MŘÍŽKA,ODPAD 50mm..... 1KS
VÝ = NADRŽKA STĚNOVÁ+ZÁVEŠNÝ VÝLEVKA BÍLÁ,ODPAD 110mm..... 1KS
UM1 = UMYVÁDLÍ 550*550/INV.+MADLO,ODPAD 40mm..... 1KS
WC1 = NADRŽKA STĚNOVÁ+ZÁVEŠ.WC INVALID 700mm./MADLA,d=110mm. 1KS

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ZDRAVOINSTALACE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ing.HENDRYCH Jiří,
ing.HENDRYCH Jiří,	ing.HENDRYCH Jiří,	ing.HENDRYCH Jiří,	
OBJEDNATEL:			ing.HENDRYCH Jiří,
Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava			BILOVCEKÁ ě.167,OPAVA
AKCE: REVITALIZACE BUDOVY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ			IČO 11 54 40 58
BEZRUČOVÝ NÁM.13, OPAVA			j.hendrych@voiny.cz
OBSAH: PŮDORYS 3.NP –KANALIZACE			606 262 761
DATUM		02/2021	
ÚČEL		DPS	
ZAKAZKY		10/2021	
MĚŘÍTKO:		Č.VÝKRESU	
1:75		V.4	