


PŮDORYS KANCELÁŘE A306 - NOVÝ STAV

Kabelový žlab bude demontován a namontován zpět v rámci stavební části

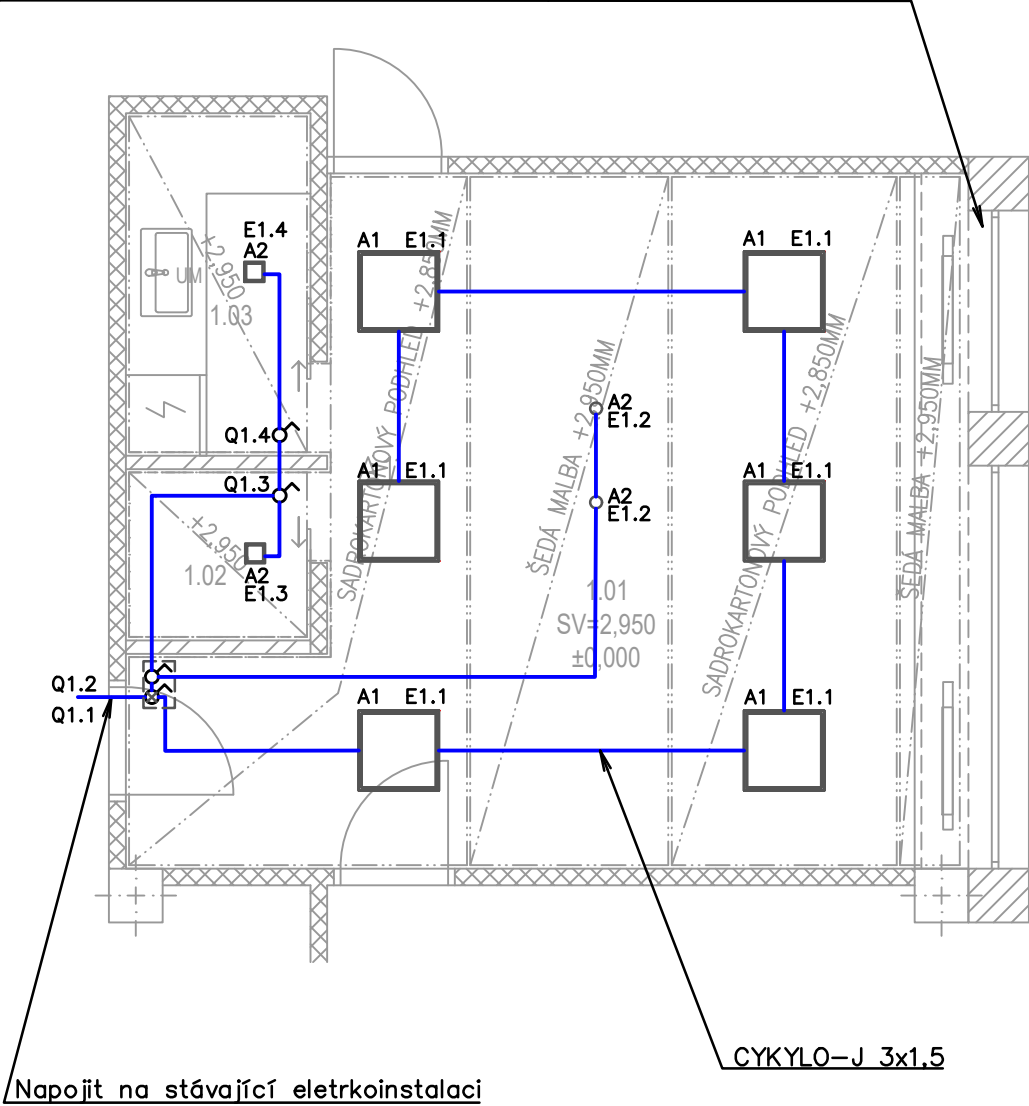

- A1

Přisazený LED panel, PAN-BL MPR 26W 4160lm 3K UGR, stmívatelný, 600x600 mm, bílý rámeček
- A2

Přisazený LED panel, 120 x 120 mm, 8 W, teplá bílá, bílý rámeček
- A3

Světlo závěsné v hranatém obdélníkovém tvaru, třída ochrany I, š 60 mm, d 300 m, IP20, příkon 28W, patice GU10, černá, kov

NN-soustava 3NPE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- Nové světelné a zásuvkové okruhy jsou napájeny ze stávající elektroinstalace
- Všechny rozvody jsou uloženy pod omítkou případně a v elektroinstalačních žlebech.
- Spínače jednotlivých okruhů jsou umístěny 105 cm nad úrovní podlahy. Přednostně budou umístěny na straně kliky dveří.
- Přesné osazení vypínačů a zásuvek a jejich typy a design určí investor na místě stavby!

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	KANCELÁŘ A306	27,0	KOBEREC ŠEDÉ BARVY SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR + OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR
2.02	ŠATNA	1,65	KOBEREC ŠEDÉ BARVY SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR + OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR
2.03	KUCHYŇ	3,4	KOBEREC ŠEDÉ BARVY SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR + OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR

LEGENDA:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1SO, 10A, 230V +
stmívač dimLED TRIAK 200W pod vypínačem v krabici +
dálkový ovládač dimLED 2,4GHz
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1, 10A, 230V
- SPOLEČNÝ RÁMEČEK

Tato dokumentace je určena pro realizaci stavby
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.
Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		Jiří Kupczyn Kosmonautů 173 73581 Bohumín ČKAIT 1103490	
Jiří Kupczyn		Jiří Kupczyn			
<i>Kupczyn</i>		<i>Kupczyn</i>			
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava				datum	04/2025
				formát	A3
Stupeň PD: DPS				č. zakázky	2508
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A306				měřítko	1:50
				č. výkresu	č.vyhotovení
D.1.2.5 TPS - Silnoproud				2508/ D.1.2.5.2.1	
ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY					